

Wiederkehrende Generalinspektion RecaPlus nach DIN 1999-100 und DIN 4040-100

Webcode **M7030** 



Alle Abscheideranlagen sind vor der Inbetriebnahme und danach in regelmäßigen Abständen von maximal fünf Jahren einer Generalinspektion zu unterziehen.

Bei einer Generalinspektion sind normgemäß verschiedene Prüfungen durchzuführen.


Dazu gehören:

- Beschaffenheit der inneren Oberflächen
- Visuelle Überprüfung, ob sich die Anlage in ordnungsgemäßem Zustand befindet
- Überprüfung, ob die Bezeichnung und die Kennwerte der Anlage mit den Angaben der Zulassung übereinstimmen
- Überprüfung der Nenngröße
- Prüfen der Dichtheit der Anlage
- etc.

Mall führt die Generalinspektion durch, jedoch ist vorab die Anlage vollständig zu entleeren und zu reinigen.

Rohrleitung

Auch die Zulaufleitung zum Abscheider unterliegt strengen Regelungen in Bezug auf Werkstoffauswahl, Art der Dichtungen und Dichtheit. Die Überprüfung erfolgt nach DIN EN 1610 oder entsprechend der DIN-Mitteilung 9-2006. Konkret bedeutet dies, dass bei Tankstellen die Maßgaben der TRwS 781 beachtet werden müssen. Rohrmaterialien müssen dem Industrierohrstandard entsprechen und dürfen nicht lösbar sein. Geprüft wird zwar nach DIN 1610, jedoch mit reduzierter Verlustrate.

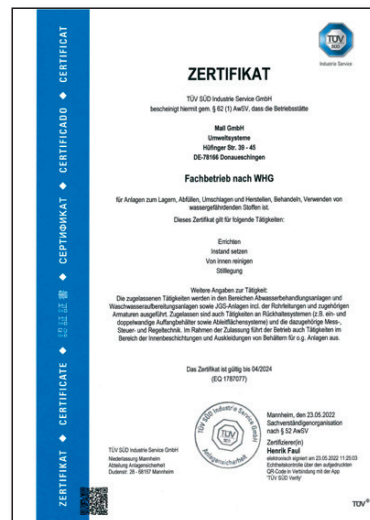

Intervalle der Generalinspektion

	Leichtflüssigkeitsabscheider	Fettabscheider
Entsorgung	Bedarfsgerecht	Monatlich
Generalinspektion	Alle 5 Jahre	Alle 5 Jahre
Qualifikation	Fachkunde nach DIN 1999-100	Fachkunde nach DIN 4040-100