
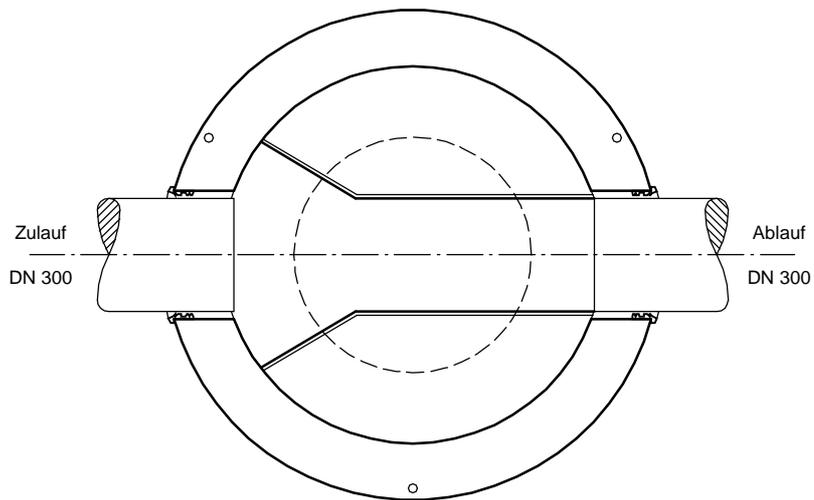


Probennahmeschacht
NEUTRAcheck
mit Mulde

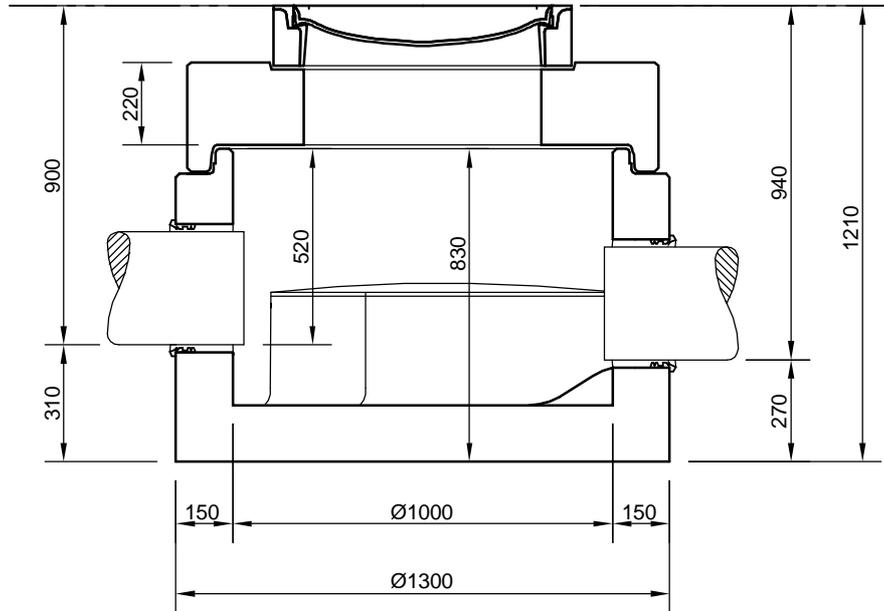

Abdeckungen: Klasse D 400

- Die Höhen der bauseitigen Mörtelfugen sind mit 10 mm angenommen,
- empfohlener Beckenabstand ca. 500 mm,
- Toleranzen der Betonteile nach DIN 4034

mall
umweltsysteme

Hüfner Straße 39-45 • D-78166 Donaueschingen
Telefon 0 771/8005-0 • Telefax 0 771/8005-100

Änderungen vorbehalten		Zust.	Änderung	Datum	Name	Benennung:		Maßstab:
								1:20
					Bearb.	24.11.11	FSchoend	A4
					Gepr.			
					Sachbe.			
					AB - Nr.			
					Art.-Nr.			
					Werkstoff			
						Zeichnungs-Nr.:		Blatt
						AT-S-P-10059		von Blatt

Alle diese Technischen Zeichnungen behalten wir uns alle Rechte vor